

Concerto DEL - LD2A

Série 4 po

Garniture ronde mince orientable

DESCRIPTION

Les garnitures orientables, de forme ronde ou carrée, projettent l'éclairage d'accentuation au maximum de leur puissance et seront utiles dans diverses pièces telles que la bibliothèque, la cuisine, le corridor, etc...

SPÉCIFICATIONS

TEMPÉRATURE DE COULEUR 2700K, 3000K, 3500K et 4000K

IRC + 80
+ 90 (3000K seulement)

ALIMENTATION Plusieurs modèles de pilote disponibles vous donnant 2 possibilités de gradation : ELV et 0-10V. Vous reporter à la fiche technique du boîtier sélectionné pour plus de détails.

MODULE DEL Bridgelux Vero 18, procure un maintien du flux lumineux de 70% après 50 000 heures d'opération (L_{70}). Émet une lumière blanche sans point d'éclairage et une reproduction fidèle de la couleur. Triage à l'intérieur de trois niveaux d'ellipse de MacAdam. Surpasse les exigences de la norme ANSI.

LUMENS ÉMIS (Déterminé selon le choix du boîtier)
Performance 1 : 1 100 lumens, 70 lm/W
Performance 2 : 1 575 lumens, 68 lm/W

GARNITURE En acier formé à la matrice avec recouvrement de peinture en poudre ou plaquée. Plusieurs finis disponibles.

SYSTÈME OPTIQUE Réflecteurs optiques et lentilles interchangeables en option disponibles pour personnaliser votre éclairage.
Lentille de protection recouverte d'une pellicule à haut rendement, efficace à 98%.
Lentille de 1/8 po (3 mm) d'épaisseur et de 1,9 po (49 mm) de diamètre.

Choix de lentilles disponibles :
Claire (C), Givrée (F), Hexagonale (H), Linéaire (L), Prismatique (P) et Solite (S)

Choix de réflecteurs optiques disponibles :
M : Faisceau moyen → 27° W : Faisceau large → 47°

AJUSTABILITÉ Pivot : 360°
Inclinable de 40° et position avec verrouillage.
Choisir l'angle d'inclinaison, resserrer les vis afin de verrouiller en position.

DISSIPATEUR THERMIQUE En aluminium injecté de très haute qualité afin de dissiper un maximum de chaleur.

TROU DE PERÇAGE Ø 4-1/4 po (108 mm)

BOÎTIERS COMPATIBLES

(Les garnitures de performance 2 sont compatibles avec les boîtiers de performance 1 et 2.)

	Boîtier rénovateur	Boîtier nouvelle construction	Boîtier isolé
Performance 1 (1 500 lumens)	RELD200LD1 RELD200LV1	NWLD200LD1 NWLD200LV1	ISLD200LD1 ISLD200LV1
Performance 2 (2 000 lumens)	RELD200LD2 RELD200LV2	NWLD200LD2 NWLD200LV2	Non disponible

Pour la gradation, vous reporter à la fiche technique du boîtier sélectionné.



HOMOLOGATION Homologué cULus E343977 pour **endroits humides**

GARANTIE 1 an pour les finis standards et 5 ans sur le module DEL.

Projet	
Notes	
Type de luminaire	
Date	



LD2AC-11
(illustrée)

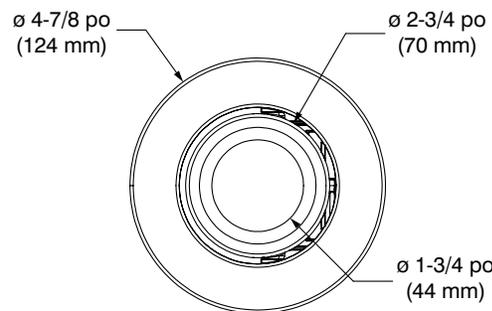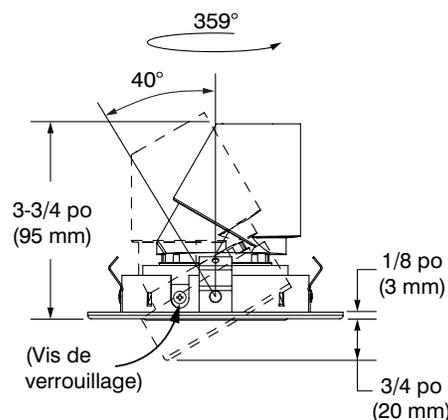

CONTRASTE

2019-10
Révision 3

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télé. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2019 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.




Concerto DEL - LD2A

Série 4 po

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

3 000K, IRC de + 80, Faisceau moyen avec boîtier performance 1

DISTRIBUTION DES CANDELAS

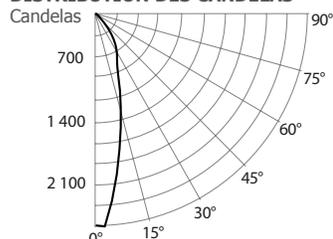

CÔNE LUMINEUX

Distance	Pb	DIA
06'	68,2	3,0'
08'	38,4	4,0'
10'	24,6	5,0'
12'	17,1	5,9'
14'	12,5	6,9'
16'	9,6	7,9'

Faisceau : 28°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 1 DEL	3 000K Faisceau moyen	
PBCF / Lumens	2 456 / 1 094	
Wattage	120V	277V
	16,16W	16,66W
Intensité du courant	0,13A	0,060A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+ 80	
Lumens/Watt	67,5	
Critère d'espacement	0,5	
Certificat LM79-08	475821	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl. du plafond %	80			50			30		
Refl. des murs %	50	30	50	30	50	30	50	30	
RCP	0	119	119	111	111	106	106	106	
	2	106	103	101	99	98	96		
	4	96	91	93	89	91	88		
	6	87	82	85	81	83	80		
	8	78	74	77	73	76	72		
	10	71	66	70	66	69	65		

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	779	71,24%
0-40	1 004	91,76%
0-60	1 089	99,59%
60-90	4	0,41%
0-90	1 094	100%

ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/ PI. CARRÉ
5'	53	0,72
6'	30	0,4
7'	21	0,28
8'	21	0,28
9'	13	0,17


Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2 1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS	DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS
0	2 456	45	97
5	2 186	55	4
10	1 600	65	2
15	1 130	75	2
20	773	85	0
25	589	90	0
35	367		

3 000K, IRC de + 80, Faisceau large avec boîtier performance 1

DISTRIBUTION DES CANDELAS

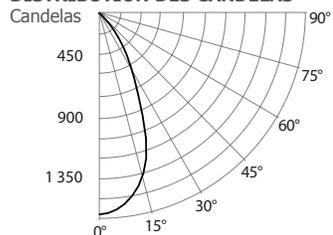

CÔNE LUMINEUX

Distance	Pb	DIA
06'	43,3	5,3'
08'	24,3	7,0'
10'	15,6	8,8'
12'	10,8	10,5'
14'	7,9	12,3'
16'	6,1	14,1'

Faisceau : 47°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 1 DEL	3 000K Faisceau large	
PBCF / Lumens	1 558 / 1 088	
Wattage	120V	277V
	15,53W	16,03W
Intensité du courant	0,13A	0,058A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+ 80	
Lumens/Watt	70,2	
Critère d'espacement	0,7	
Certificat LM79-08	475823	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl. du plafond %	80			50			30		
Refl. des murs %	50	30	50	30	50	30	50	30	
RCP	0	119	119	111	111	106	106	106	
	2	106	103	101	99	99	97		
	4	97	92	93	90	92	89		
	6	88	83	86	82	84	81		
	8	80	75	78	74	77	74		
	10	73	68	71	67	71	67		

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	822	75,4%
0-40	1 020	93,7%
0-60	1 085	99,6%
60-90	4	0,4%
0-90	1 088	100%

ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/ PI. CARRÉ
5'	53	0,69
6'	30	0,39
7'	21	0,27
8'	21	0,27
9'	13	0,17

Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2 1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS	DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS
0	1 558	45	73
5	1 527	55	3
10	1 438	65	3
15	1 287	75	1
20	1 032	85	0
25	698	90	0
35	318		

CONTRASTE

2019-10
Révision 3

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télex. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2019 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.




Concerto DEL - LD2A

Série 4 po

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

3 000K, IRC de + 80, Faisceau moyen avec boîtier performance 2

DISTRIBUTION DES CANDELAS

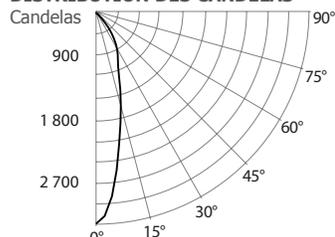

CÔNE LUMINEUX

Distance	Pb	DIA
06'	88,9	2,9'
08'	50,0	3,9'
10'	32,0	4,9'
12'	22,2	5,8'
14'	16,3	6,8'
16'	12,5	7,8'

Faisceau : 27°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 2 DEL	3 000K Faisceau moyen	
PBCF / Lumens	3 200 / 1 435	
Wattage	120V	277V
	23,2W	23,7W
Intensité du courant	0,19A	0,085A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+ 80	
Lumens/Watt	61,8	
Critère d'espacement	0,4	
Certificat LM79-08	606976	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl. du plafond %	80			50			30		
Refl. des murs %	50	30	50	30	50	30	50	30	
RCP	0	119	119	111	111	106	106	106	
	2	106	103	101	99	98	96		
	4	96	91	92	89	90	87		
	6	87	81	84	80	83	79		
	8	78	73	76	72	76	72		
	10	71	66	69	65	69	65		

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	1 015	70,72%
0-40	1 309	91,23%
0-60	1 427	99,49%
60-90	7	0,51%
0-90	1 435	100%

ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/ PI. CARRÉ
5'	69	1,03
6'	39	0,58
7'	27	0,4
8'	27	0,4
9'	17	0,26


Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2 1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS	DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS
0	3 200	45	133
5	2 801	55	8
10	2 030	65	3
15	1 462	75	3
20	1 025	85	0
25	789	90	0
35	480		

3 000K, IRC de + 80, Faisceau large avec boîtier performance 2

DISTRIBUTION DES CANDELAS

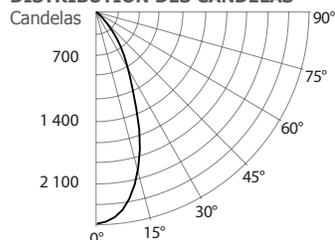

CÔNE LUMINEUX

Distance	Pb	DIA
06'	66,3	4,9'
08'	37,3	6,5'
10'	23,9	8,2'
12'	16,6	9,8'
14'	12,2	11,5'
16'	9,3	13,1'

Faisceau : 45°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 2 DEL	3 000K Faisceau large	
PBCF / Lumens	2 387 / 1 569	
Wattage	120V	277V
	23,15W	23,65W
Intensité du courant	0,19A	0,085A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+ 80	
Lumens/Watt	67,9	
Critère d'espacement	0,7	
Certificat LM79-08	606978	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl. du plafond %	80			50			30		
Refl. des murs %	50	30	50	30	50	30	50	30	
RCP	0	119	119	111	111	106	106	106	
	2	106	103	101	99	99	97		
	4	96	92	93	90	91	88		
	6	88	83	85	82	84	81		
	8	79	75	78	74	77	73		
	10	72	67	71	67	70	66		

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	1 168	74,42%
0-40	1 462	93,15%
0-60	1 562	99,55%
60-90	7	0,45%
0-90	1 569	100%

ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/ PI. CARRÉ
5'	76	1,02
6'	43	0,58
7'	30	0,4
8'	30	0,4
9'	19	0,26

Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2 1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS	DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS
0	2 387	45	114
5	2 324	55	6
10	2 138	65	4
15	1 818	75	2
20	1 411	85	0
25	968	90	0
35	476		

CONTRASTE

2019-10
Révision 3

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télé. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2019 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.



Concerto DEL - LD2A

Série 4 po

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES DU MODÈLE LD2A

Avec boîtier performance 1

	Faisceau moyen		Faisceau large	
	Lms	lm/W	Lms	lm/W
2 700K avec IRC de 80	1 106	70,9	1 000	63,7
3 000K avec IRC de 90	933	59	862,2	54,3
3 500K avec IRC de 80	1 239	79	1 153	73,4
4 000K avec IRC de 80	1 189	75,2	1 256	79,5


Avec boîtier performance 2

	Faisceau moyen		Faisceau large	
	Lms	lm/W	Lms	lm/W
2 700K avec IRC de 80	1 780	82,8	1 610	71,2
3 000K avec IRC de 90	1 230	54,7	1 287	56,9
3 500K avec IRC de 80	1 625	75,6	1 662	77,3
4 000K avec IRC de 80	1 603	70,6	1 739	76,3

* Tous les fichiers .ies et Lighting facts sont disponibles sur notre site Web.

EXEMPLE DE CODIFICATION

LD2AC-014080M2

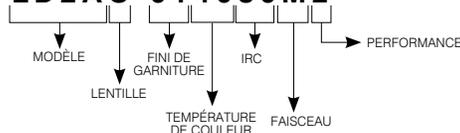

CODES DE COMMANDE

MODÈLE	LENTILLES	FINIS DE GARNITURE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	FAISCEAUX	PERFORMANCE
LD2A						2
LD2A	C Claire	-01 Blanc	27 2 700K	80 IRC + 80	M Moyen (27°)	Utiliser avec boîtiers de Performance 1 ou Performance 2
	F Givrée	-02 Noir	30 3 000K	90 IRC + 90	W Large (47°)	
	H Hexagonale	-03 Plaqué or 24K	35 3 500K	(seulement avec 3 000K)		
	L Linéaire	-04 Chrome	40 4 000K			
	P Prismatique	-04BR Chrome brossé				
	S Solite	-05 Bronze architectural				
		-06 Cuivre antique				
		-11 Blanc mat				
		-12BR Nickel brossé				
		-13 Nickel satiné				
		-15 Gris métallique				

Pour une modification future de la distribution lumineuse sur le chantier.

Codes de commandes : lentilles et réflecteurs de remplacement.

Lentilles (pour modifier la diffusion de la lumière)

Linéaire : **103092** Hexagonale : **103089**
 Solite : **103098** Givrée : **316228**
 Prismatique : **103095** Claire : **103584**

Réflecteurs (pour modifier l'angle du faisceau)

Pour obtenir un faisceau moyen : **316082**
 Pour obtenir un faisceau large : **316211**

CONTRASTE

2019-10
Révision 3

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télé. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2019 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

